


Grundriss Erdgeschoss

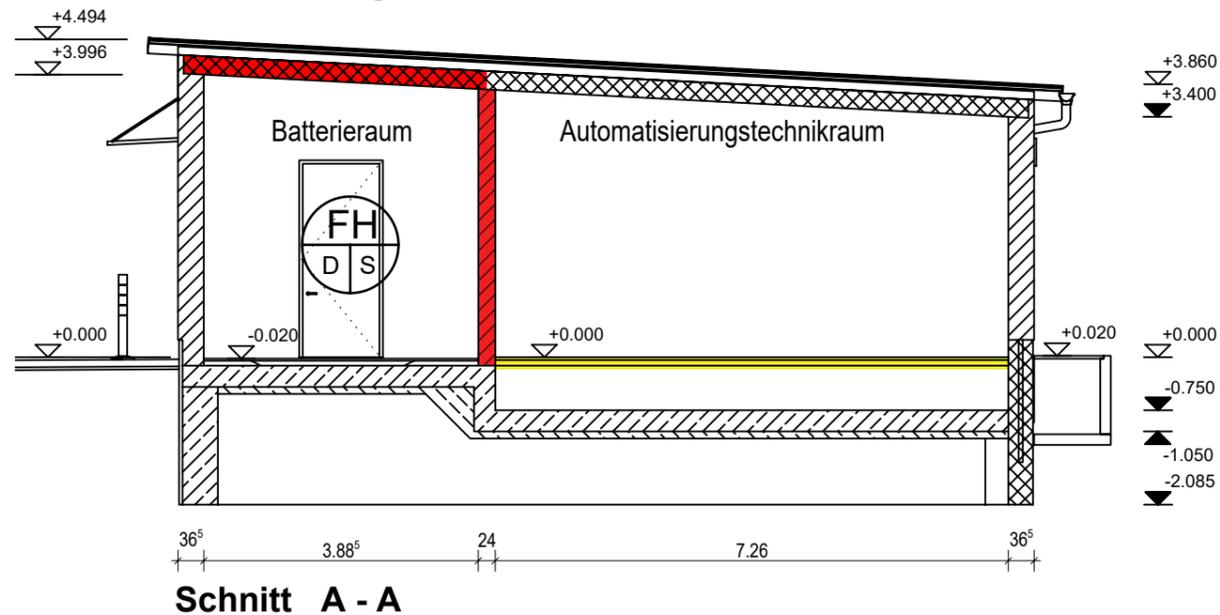

WÄNDE		RÄUME	
	BW Brandwand		Notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum
	BWEW Brandwandersatzwand bzw. Wand in Bauart einer Brandwand		Notwendiger Flur
	FB feuerbeständig		Aufenthaltsraum
	HF hochfeuerhemmend		Kein Aufenthaltsraum, z.B. Speicher
	FH feuerhemmend		Haustechnikraum
	NB nicht brennbar		Raum mit erhöhter Brandgefahr
	SE schwerentflammbar		

SONSTIGES		LEGENDE WANDDURCHBRÜCHER	
	1. RW = Erster Rettungsweg		= Zuluft DN 250
	RW = Zweiter oder weiterer Rettungsweg		= Zuluft DN 300
	RWL = Rettungsweglänge		= Abluft DN 300
	Rettungswegführung		

TÜREN			
	Rauchdichter Abschluss	FH = feuerhemmend	S = selbstschließend
	Feuerschutzabschluss mit Feuerwiderstand Abschottung/Sicherung mit Anforderungen	HF = hochfeuerhemmend	V = vollwandig
	Feuerwiderstand	FB = feuerbeständig	N = nicht abschließbar
	Selbstschließende Eigenschaft	NB = nicht brennbar	M = mechanisch beanspruchbar
	Dichtigkeit / Verriegelung	D = dicht	P = Panikverriegelung
		RD = rauchdicht	* = nach außen aufschlagend

00	28.02.2023	STERNBERG	ERSTELLUNG
Index	Rev.Datum	Name	Änderung
TenneT Doc-ID			A060-KEH-000058
Info.-Sicherheit			C1
Techn. Referenz	erstellt von	geprüft von	Erstelldatum
	STERNBERG	MÜLLER	11.11.2022
Eigentümer der Zeichnung	Zugehörigkeit	Ausgabedatum	
	GENEHMIGUNG LICHTWELLENLEITER-ZWISCHENSTATION SUEOSTLINK V5 V5A	11.11.2022	
Dokumentenart	Status		
D00157_BRANDSCHUTZPLAN	IN_PRÜFUNG		
Titel	Objekt		
GRUNDRISS BETRIEBSGEBÄUDE BRANDSCHUTZ	LWL-ZS-D2_PLITTING		
Identnummer	Fremdnummer		
	60082		